



CORPORACIÓN

Yadira & Nicol

SCRLTDA.

— FICHA TÉCNICA —

MEDIDOR DE AGUA

S19-15



DESCRIPCIÓN

Medidor para registrar agua potable de tipo velocidad chorro único, para caudales inferiores a 3,125 l/h.

El medidor cumple con los estándares de la Norma Nacional Peruana, NMP 005-2018. Teniendo un grado de precisión de R125 con un Q3 de 2,5.

Posee un registrador del tipo extra seco, con un IP68, lo que garantiza el no empañamiento y la fácil lectura durante el trabajo en campo. Este además posee un dispositivo del tipo inductivo que permite al medidor tener conexiones externas con sistemas AMI y AMR.



CARACTERÍSTICAS

- Certificado N° DM/LFL 005-2020
- Carcasa fabricada en latón estampado.
- Transmisión magnética
- Totalizador: 99999 m3
- Diámetro nominal: 15 mm
- Longitud sin acople: 115 mm
- Relación dinámica R125
- Temperatura máxima TMA 30
- Presión máxima PMA 10
- Rosca G 3/4" tipo B
- Instalación Horizontal H
- Resolución mínima 0.05 l y 0.02 l
- Clase de exactitud 2



FOTOGRAFÍAS DE PRODUCTO




Tapa cerrada



Vista superior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
 Longitud (mm)	L	110
 Altura tapa cerrada (mm)	H	80.5
 Altura al eje (mm)	W	80
 Ancho	W	80
 Rosca	D	G ¾" B

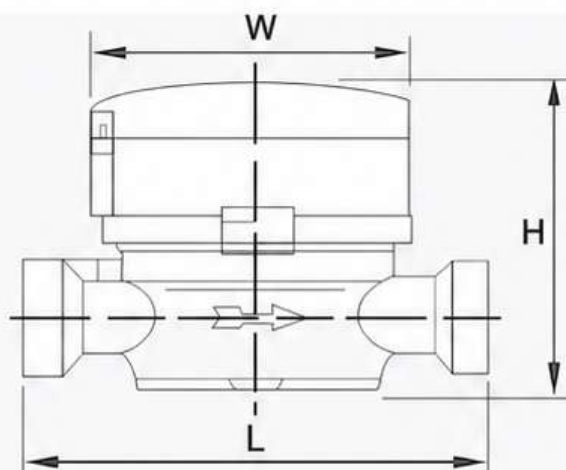




DATOS METROLÓGICOS

	R125
Q4 (l/h)	3,125
Q3 (l/h)	2,500
Q2 (l/h)	32
Q1 (l/h)	20


Curva de errores S19 - 15mm



Head Loss Curve:

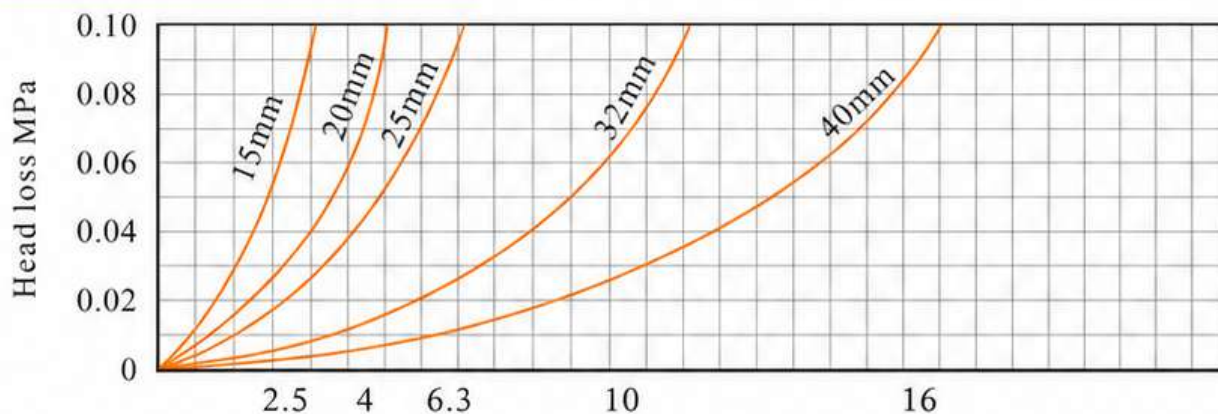

Error Curve:

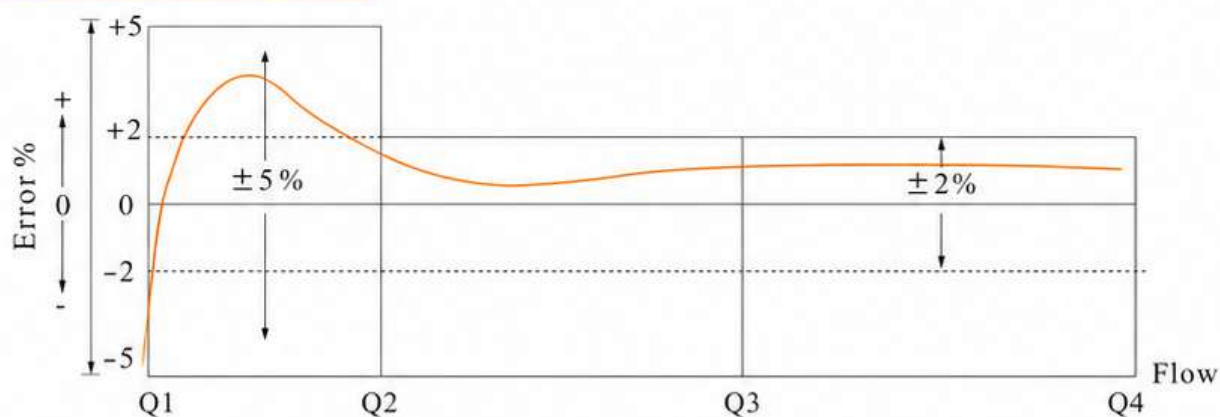

NOTA: Los datos metrológicos y las curvas presentadas corresponden al medidor S19-15 mm bajo condiciones estándar de ensayo.

